


# ZAWÓR HCVS2

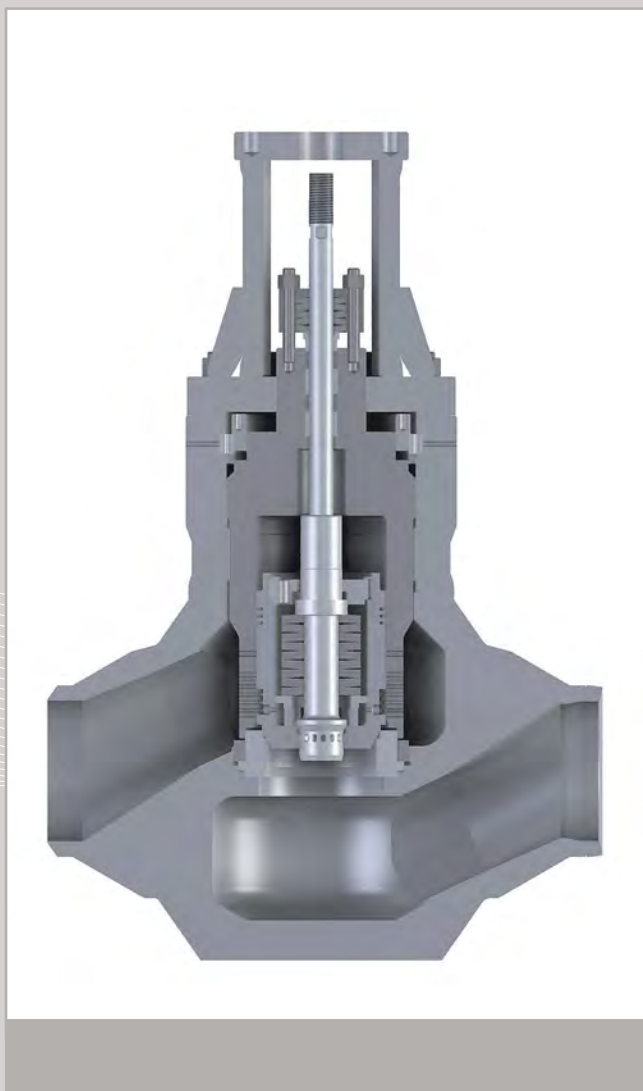

## Zastosowanie

Zawory typu HCVS2 są odpowiednie dla ciężkich narażeń erozyjnych. Używa się ich do regulacji parametrów o najwyższych wymaganiach z dowolnym czasem pracy w warunkach krytycznych. Zawory typu HCVS2 posiadają wysoki współczynnik odzysku ciśnienia i znajdują zastosowanie, gdy wymagana jest redukcja emitowanego hałasu lub ograniczenie kawitacji. Zawory stosuje się również wtedy, gdy wymagana jest zwiększona regulacyjność zaworu oraz w celu ograniczenia wymaganej siły napędu. Najczęściej wykorzystywane są jako zawory rozruchowe i zasilające kotła, rozruchowe lub zrzutowe turbiny i wszędzie tam, gdzie wymagana jest średnia lub wysoka redukcja parametrów pary.

## Wykonanie i zasada działania

Zawory typu HCVS2 produkowane są jako przelotowe proste. Charakterystycznymi elementami zaworów są: korpus wykonany z odlewki, samouszczelniająca, zintegrowana z kłatką pokrywa wewnętrzna oraz grzyb odciążony pilotem. Korpus jest zamknięty pokrywą wewnętrzną i uszczelniony uszczelką trapezową. Gniazdo zaworu może być wykonane jako wkręcane lub wkładane i dociśnięte przy pomocy wkrętki. Zawory HCVS2 wykonuje się jako odciążone przy pomocy grzyba pilota pracującego w grzybie głównym (tłoczkowym lub perforowanym). Czynnik jest rozprężany jednostopniowo. W początkowej fazie skoku pracuje grzyb pilot. Reguluje on małe przepływy oraz zmniejsza różnicę ciśnień na grzybie głównym, redukując tym samym wymaganą siłę napędu. Po uzyskaniu pełnego otwarcia przez grzyb pilot następuje ruch grzyba głównego. Grzyb tłoczkowy odsłania otwory w klatce czynnej. W przypadku grzybów perforowanych spadek ciśnienia następuje na części perforowanej, natomiast klatka nie powoduje dodatkowego oporu. Zawory pracują z przepływem skierowanym nad grzyb.

## Dane techniczne:

Średnica nominalna	DN50-DN300			
Ciśnienie nominalne	PN250-PN400			
Przyłącza	do spawania			
Współczynnik przepływu Kvs	40÷1300 m <sup>3</sup> /h			
Korpus	1.0460 (P250GH) 1.5415 (16Mo3) 1.7335 (13CrMo4-5)	1.4541 (X6CrNiTi18-10) 1.4404 (X2CrNiMo17-12-2) 1.7380 (10CrMo9-10)	1.7715 (14MoV6-3) 1.4903 (X10CrMoVNb9-1) 1.4901 (X10CrWMoVNb9-2)	1.6368 (15NiCuMoNb5-6-4)
Grzyb	1.4541 (X6CrNiTi18-10)	1.4057 (X17CrNi16-2)	1.4125 (X105CrMo17)	tytan BT-9
Gniazdo	1.4541 (X6CrNiTi18-10)	1.4057 (X17CrNi16-2)	1.4125 (X105CrMo17)	tytan BT-9
Trzpień	1.4057 (X17CrNi16-2)	1.4923 (X22CrMoV12-2)		
Utwardzanie części wewnętrznych	stellitowanie; azotowanie; hartowanie			
Regulacyjność	200:1			
Klasa szczelności	uszczelnienie metal/metal – IV (standard); V (podwyższona)			
Uszczelka korpusu	trapezowa; grafit			
Uszczelnienie dławnicy	grafit; PTFE			